



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



☎: 2421833 ; 2442076

☎ Fax :- 0824 424149 ;

✉ email: aee\_no1@yahoo.in

ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಸಂಖ್ಯೆ:29AADCM7029H1ZA

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಚೇರಿ,

ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ,

ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು - 575 001

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ., ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 07.07.2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

## ಹಾಜರಿದ್ದವರು:-

- |                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| 1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್            | ..... | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)                |
| 2. ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ಬಿ.ಎಸ್       | ..... | ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೋಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು            |
| 3. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ    | ..... | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),               |
| 4. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ | ..... | ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು            |
| 5. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್        | ..... | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)          |
| 6. ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ.ಕೆ           | ..... | ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು                   |
| 7. ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್             | ..... | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ),                 |
| 8. ಶ್ರೀ ಮುಬೀನ್.ಎಸ್          | ..... | ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ                            |
| 9. ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್.ಎಚ್.ಆರ್ | ..... | ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 10. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಿ     | ..... | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ) ಜೆಮ್ಮ ಶಾಖೆ     |

## ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು:-

1.	ಶ್ರೀ ದಿಲ್ಲಿನ್	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು
2.	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಉಮ್ಮರ್	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರು
3.	ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್‌ರಾಜ್	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರು
4.	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಆನಂದ	.....	ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ಮಂಕಿಪ್ಪಾಂಡ್
5.	ಶ್ರೀ ವಸಂತ್	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರು
6.	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬಂಟ್ವಾಳ
7.	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿಂಟೋ	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರು
8.	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಎಸ್.ವಾಸ್	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರು
9.	ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ್	.....	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಂಗಳೂರು

ಮೊದಲಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಸದ್ರಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು / ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿ, ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸಿದರು.



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ಸ್ವರೂಪ	ಷರಾ
1.	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿಂಟೋ	1. ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ 3. ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ರಿಬೇಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
2.	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಪಿ.ಆನಂದ	ದೂರು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)ರವರಿಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.	ಶ್ರೀ ಸುಮೀತ್‌ರಾಜ್	ಲೇಔಟ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ	ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
4.	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ	ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ Shade ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
5.	ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ವಾಸ್	ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
6.	ಶ್ರೀ ದಿಲ್ಲನ್	ಓಎಫ್‌ಸಿ ಕೇಬಲ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ	ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
7.	ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ್	ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರುರವರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),  
ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ,  
ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು

ನಡವಳಿ ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ:ಸಇಂ(ತಾಂ):ಕ76:2023-24/864-70

ದಿನಾಂಕ:20.07.2023

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),ಮೆಸ್ಸಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, "ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ", ನೆಲಮಹಡಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೋಂದಲ್, ಮಂಗಳೂರು-575015 ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರುರವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಕಂದಾಯ), ಅತ್ತಾವರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚೆಪ್ಪು, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ್, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.



# ಮಂಗಳೂರು ಏದ್ಯುಚ್ಚಕ್ರ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ.,

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ದೂರವಾಣಿ : 0824- 2424149  
eeemng@rediffmail.com

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ,  
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕೂಂ,  
ಮಂಗಳೂರು-575005.  
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ : www.mesco.in

ಸಂ: ಸಕಾನಿಇಂ/ಕು.ಉ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/23-24/ 4702-08

ದಿನಾಂಕ : 25/9/23

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕೂಂ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 07-09-2023ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ವಿವರ:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್.ಎಂ.ಎಸ್            | - ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕೂಂ, ಮಂಗಳೂರು                              |
| 2. ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ಬಿ.ಎಸ್              | - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕೂಂ, ಮಂಗಳೂರು..                              |
| 3. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್                      | - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕೂಂ, ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮರೋಳಿ, ಮಂಗಳೂರು. |
| 4. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಿರಾದರ್              | - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ), ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕೂಂ, ಮರೋಳಿ, ಮಂಗಳೂರು.                                 |
| 5. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಎಮ್       | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), (ತಾಂತ್ರಿಕ)   |
| 6. ಶ್ರೀ ಡೈನೀಷಿಯಸ್ ಕ್ಲಾರ್ನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಖೆ  |
| 7. ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್                  | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುಲಶೇಖರ-1 ಶಾಖೆ   |
| 8. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್            | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪಡೀಲ್ ಶಾಖೆ.  |
| 9. ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ   | - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ನೀರುಮಾರ್ಗ ಶಾಖೆ.  |
| 10. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್.ಬಿ                 | - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುಲಶೇಖರ-2 ಶಾಖೆ   |

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕೂಂ, ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕೂಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕೂಂ ಅತ್ತಾವರ ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ದಿನಾಂಕ 07-09-2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1.	ಶ್ರೀ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ (9482915848)	ಪೆದಮಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕೋರಿಯ ಲೇಔಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಪಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಲೋ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಲೋ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2.	ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಂಜಾ (9448761202)	ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ-50-9ಬಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕಾರರು ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ	ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆ ಬದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಂಬವನ್ನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕಮಿಷನರಿಗೊಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು



ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
3		ಸರ್ವರ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಡೋಕೆಟ್ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಟಿಕೆಟ್ ಸರಿಯಾಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಸ್ವಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
5		ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಪಕವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಯರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
6		ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದರು	ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
7	ಶ್ರೀ ಬೇಸಿಲ್ ರೋಡ್ಡ್ರಿಗಸ್ (9113849926)	ಅನಧಿಕೃತ ಬಡವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (ಸೇವಾಮಾರ್ಗ ಶುಲ್ಕವನ್ನು) ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್‌ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
8		ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಾವರಗಳಿಗೆ spot billing ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಲೋಬೋ (9448253952)	ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಾವರವು ಶಾಶ್ವತ ನಿಲುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು	ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11	ಮೆ   ಮರಿಯಪುರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ (9343351933)	ಮೆಸ್ಸಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ವಾವರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ (9243302120)	ಶೆಕೆನಗರ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು




ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
13	ಶ್ರೀ ಉಮಕಾಂತ್ (9845106058)	ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.10% ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಶ್ರೀ ಮೋನು	ಕಣ್ಣೂರು ಹೈವೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳೆದ 02 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೈವೇರವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
15	ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ವೇಣು ಸರಿಪಲ್ಲ(8095039947)	ಅವರ ಜಾಗದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು

- ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ :10  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :0  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :3  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :12  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :15

“ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ”

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
 ಕುಲಶೇಖರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಮಂಗಳೂರು

**ಪ್ರತಿಗಳು :**

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಶಕ್ತಿಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾವ್ರಾ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಲಶೇಖರ-1 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡಲು.
4. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಲಶೇಖರ-2 ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡಲು.
5. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಪಡೀಲ್ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡಲು.
6. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡಲು.
7. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ನೀರುಮಾರ್ಗ ಶಾಖೆ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು-ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ನೀಡಲು.



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ



(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ



ಇವರಿಂದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಉಳ್ಳಾಲ	ಇವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ) ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು
--	---

ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಉಳ್ಳಾಲ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/23-24/5188 -93  
ಲಗತ್ತು:-

ದಿನಾಂಕ : - 5 OCT 2023

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 12.09.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆಯಿರುವ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1) ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ.    | - | ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),<br>ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.            |
| 2) ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಹಿತ್          | - | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)<br>ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ.       |
| 3) ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ. ದಯಾನಂದ      | - | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)<br>ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ. |
| 4) ಶ್ರೀಮತಿ ನೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ     | - | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ),<br>ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ.       |
| 5) ಶ್ರೀಯುತ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ಡಿಸೋಜಾ | - | ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, (ಪ್ರಭಾರ)<br>ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ.      |
| 6) ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್‌ಕೆ.ಎನ್   | - | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ-1                            |
| 7) ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ.ಎನ್  | - | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶಾಖೆ.                           |
| 8) ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಹೆಚ್     | - | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ-2                            |
| 9) ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್‌ಕುಮಾರ್     | - | ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಡಾಜೆ ಶಾಖೆ                              |
| 10) ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್‌ಕುಮಾರ್  | - | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 33/11ಕೆವಿ ತೊಕ್ಕೂಟ್ಟು ಉಪಕೇಂದ್ರ               |
| 11) ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರಪ್ಪ ಕೆ      | - | ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ                       |

\*\*\*\*\*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಳ್ಳಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ನಾನಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 13.06.2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

....2



ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್‌ರಜಾಕ್ (9844059917)	ಕೋಟೆಕಾರಿನ ಮಾಡೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಟಿವರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ	ಟಿವರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ (9663450975)	ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ರಿಯಾಯತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ	ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶವ್ಯಯ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
3	ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ ಭಟ್ (9449347045)	ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೊಡಾಣೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ (9449687947)	ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಓವರ್‌ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಇರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೋರಿರುವ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

- ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 0  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 4

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ., ಉಳ್ಳಾಳ

**ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:**

- ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಉಳ್ಳಾಳ ಉಪವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
- ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ಉಳ್ಳಾಳ ಶಾಖೆ-1/ ಉಳ್ಳಾಳ ಶಾಖೆ-2/ ಕೋಟೆಕಾರ್/ಕೊಡಾಣೆ ಶಾಖೆ
- ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ  
 ಜಿಜ್ಞೆ, ಕಾಕಿಶಾಡ್, ಮಂಗಳೂರು-575004.  
 (CIN) U40109 KA 2002 SGC 030425  
 ಮೆಸ್ಕಾಂ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: [www.mesco.in](http://www.mesco.in)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,  
 ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂವಿಸಕಂನಿ, ಮಂಗಳೂರು.  
 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2451189  
 Email: [aecmgd@rediffmail.com](mailto:aecmgd@rediffmail.com)  
[mangnaguddamescom@gmail.com](mailto:mangnaguddamescom@gmail.com)



ಕ್ರ.ಸಂ.: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2023-24/ 3225 - 229 ದಿನಾಂಕ : 27/09/2023

ದಿನಾಂಕ 08.08.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯು ಜರಗಿತು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್              | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು       |
| 2) ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಚ್. ಎನ್ | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ),ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ |
| 3) ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಕೀರ್       | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ),ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ           |
| 4) ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ್ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ      | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕೊಟ್ಟಾರ ಶಾಖೆ                          |
| 5) ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್          | ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕುಂಟಕಾನ ಶಾಖೆ                          |
| 6) ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ              | ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ                     |

**ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು :**

1. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ವಾನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8548907654
2. ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮೇಶ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9964002682
3. ಶ್ರೀ. ಕೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9902330950
4. ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449991117
5. ಶ್ರೀ. ರವಿರಾಜ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9342317349
6. ಶ್ರೀಮತಿ ಫರೀಖಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9108148048
7. ಶ್ರೀ. ಜಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೋಬೊ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448253952
8. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ.ಎಸ್.ರಾವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449083837
9. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಂಟಿನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9035788372
10. ಶ್ರೀ. ರೀವನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9980924120
11. ಶ್ರೀ. ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9880066188

ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ), ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರುರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಜಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ. ವತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದರು.

1. ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ವಾನ್ ರವರು, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
2. ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮೇಶ್, ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: MG107773 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೂನ್-23ರ ಮಾಪಕ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು, ಈ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ),ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜೂನ್-2023ರಲ್ಲಿ Billing Softwareನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಪಕ ಓದುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾಪಕ ಓದುವಿಕೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಧರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
3. ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ. ರವಿರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಫರೀಖಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಂಟಿನಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ರೀವನ್ ರವರು ಸರಕಾರದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಸದರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಕಾನಿ.	
ಉ.ಆ.ನಿ.	
ಸ.ಕಾನಿ.1	
ಸ.ಕಾನಿ.2	
ಸ.ಕಾನಿ.(ನಿ)	
ಸ.ಇಂ.	
ಲೆ.ಆ.	
ಅ.ಸ.	

8-20









## ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

☎ ದೂರವಾಣಿ: 0824-2478379 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,

24 X 7 ಮೆಸ್ಸಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸುರತ್ತಲ್,

☒ ಇಮೇಲ್: aeesurathkal@yahoo.co.in

ಬಜ್ಜೆ ರಸ್ತೆ, ಸುರತ್ತಲ್, ಮಂಗಳೂರು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸುರತ್ತಲ್/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/23-24/3793-99

ದಿನಾಂಕ 09-10-2023

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26-09-2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರತ್ತಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುರತ್ತಲ್-ಮುಲ್ಕ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ. - ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಕಾವೂರು
- 2) ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಕಾವೂರು.
- 3) ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸುರತ್ತಲ್ ಉ-ವಿ
- 4) ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ್ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮುಲ್ಕ ಉ-ವಿ
- 5) ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸಾಲ್ವಾನ್ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸುರತ್ತಲ್ ಉ-ವಿ
- 6) ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರನಾಥ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಸುರತ್ತಲ್ ಉ-ವಿ
- 7) ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚಿ.ವಿ. - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಸುರತ್ತಲ್ ಶಾಖೆ.
- 8) ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ಎಸ್. - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮುಕ್ತ ಶಾಖೆ.
- 9) ಶ್ರೀ ಸುಜೀತ್ ಕೆ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಾಟಪಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ
- 10) ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕೆ.ನಿ. - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ
- 11) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮುಲ್ಕ ಶಾಖೆ
- 12) ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಶಾಖೆ
- 13) ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕರಂಗಳೆ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಸುರತ್ತಲ್ ಉ-ವಿ.
- 14) ಶ್ರೀ ಜೊನ್ನಿ ಡಿ'ನಿಲ್ವ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರು(ವಿ)(ಪ್ರ), 33/11 ಕೆ.ವಿ. ಕಾಟಪಳ್ಳಿ ವಿ.ವಿ.ಕೇಂದ್ರ
- 15) ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಪಿ - ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ

\*\*\*\*\*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಸುರತ್ತಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು/ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು, 9686363912	ಸುಭಾಷಿತನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡಂಬೈಲ್ ಫೀಡರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸುರತ್ತಲ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು, 9686363912	ಸುಭಾಷಿತನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿಗಳು ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸುರತ್ತಲ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



3	ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ನಂದಾ ದೀಪ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ನವನಗರ, ಸುರತ್ತಲ್, 7892636005	ನಂದಾ ದೀಪ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ long span ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಜೋತಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸುರತ್ತಲ್, ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು, 9686363912	ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿಗೆ ತುರ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೂ ನಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ದೂರು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಸ್ಸಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912 ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಠಾತ್ತನೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು, 9686363912	ಸುರತ್ತಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎನ್.ಐ.ಐ.ಕೆ. ಬಳಿ ಸರಕಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಮೆಸ್ಸಾಂನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸದರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರತ್ತಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
6	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು, 9686363912	ಹೋಬೆಲ್ ಸೂರಜ್ ಬಳಿ 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಒಟ್ಟು ನೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿ ದೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವಿದ್ದು, ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಇದಿ ದೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್, ಮೆ. ನಾಗೇಶ್ವರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕುಳಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು,	ಸುರತ್ತಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ನಗದು ಮುಂಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರು, ರವರು ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ/ಅಧಿಕ ಹೊರೆ/ಹೆಸರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೆ. ಶಾರದಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಾಣಪಳ್ಳಿ,	ಸುರತ್ತಲ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ನಗದು ಮುಂಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರು, ರವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ತೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಮೂದಿಸಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ  ಇಲ್ಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಘಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸದರಿಯವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.




	ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸುರತ್ಕಲ್	ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕವು ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
0	ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ನಂದಾ ದೀಪ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ನವನಗರ, ಸುರತ್ಕಲ್.	ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಯಲಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸದರಿ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸುರತ್ಕಲ್, ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಸುರತ್ಕಲ್	ಕನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋಡ್ಲೆಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳು ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಇಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸದರಿ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸುರತ್ಕಲ್, ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್, ಎಸ್.ಎಲ್. ಸುರತ್ಕಲ್, ಚರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8861280736	ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ 1 ಕಿ.ವ್ಯಾ. ನಿಂದ 3 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ (ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ರೂ 60,000/-) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇನ್ ಗಣೇಶ ದೇವಾಡಿಗ, ಮುಕ್ತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 7760767719	ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಟ್ಟಾಜೆ, ಪಡೀಲು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಸೈಟುಗಳು ಇದ್ದು, 8 ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 9 ಸೈಟುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪೊನ್ನಗಿರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಮೆ. ಎನ್. ಆರ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕುಳಾಯಿ.	ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಟ್ಟಾಜೆ, ಪಡೀಲು ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಸೈಟುಗಳು ಇದ್ದು, 8 ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 9 ಸೈಟುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪೊನ್ನಗಿರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
15	ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲಾನ್, ಸದಸ್ಯರು ಬಾಳಾ ಪಂಚಾಯತ್,	ಬಾಳಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸದರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಾಳಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
16	ಶ್ರೀ ದಯಾಶಂಕರ ಅಜಲ, ಮುಲ್ಕ, ಎಂಬವರು	ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕೆ.ಪಿ.ಇ.ಸಿ.ಎಲ್ 110 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 110 ಕೆ.ವಿ. ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
17	ಶ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರೀತಮ್ ಕೆರೆಮನೆ, ಮುಲ್ಕ, 9880022186	ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲು ಇದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮುಲ್ಕರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
18	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ಮೆ. ಶಾರದಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ.	ಪಕ್ಕಿಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಡಿದಿರುವ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸುತ್ತಲೂ ರಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಕನ್ನಿಗೋಳ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ	: 23
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	: 03
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	: 15
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	: 18
ಪರಿಹರಿಸಿದ ದೂರುಗಳು	: 14
ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೂರುಗಳು	: 04

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ಬಿ)  
 ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಸುರತ್ಕಲ್.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ಬಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಾ.ಮತ್ತು ಪಾ.ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಐ.ಒ.ಸಿ.ಎಲ್. ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ರೋಡ್, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು:

3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಮುಲ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
4. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ಸುರತ್ಕಲ್/ಮುಕ್ತ/ಕಾಣಪಳ್ಳಿ/ಮುಲ್ಟಿ/ಹಳೆಯಂಗಡಿ/ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶಾಖೆ, ಇವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ



ಇವರಿಂದ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ  
ಮೆಸ್ಕಾಂ - ಕುಳಾಯಿ,  
ಮಂಗಳೂರು

ಇವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)..  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಕಾವೂರು  
ಕೆ.ಐ.ಒ.ಸಿ.ಎಲ್ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಎದುರುಗಡೆ,  
ಬೋಂದೆಲ್ - ಕಾವೂರು ರೋಡ್,  
ಮಂಗಳೂರು.

ನಂ:ಸಕಾನಿಇಂ/ಸ.ಇಂ.ತಾಂ/ಬೈಕಂಪಾಡಿ/2023-24/2027-32

ದಿನಾಂಕ:23.08.2023.

ಲಗತ್ತು:  
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ದಿನಾಂಕ: 22.08.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲ ನಡೆದ ಕಾವೂರು ಮತ್ತು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಾಣಿಜ್ಯ), ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

SEE(Coml)/EE(RA)/AEE(RA)/2017-18/1120-137 Dated:11.05.2017.

2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಅಇಂ/ಮಂವ್ಯ/ಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಕಿಇಂ/2022-23/4974-982 ದಿನಾಂಕ:16.08.2023.

\*\*\*\*\*

ಕಾನಿ.	
ಉ.ಪ.ವಿ.	
ಸ.ಕಾನಿ.1	
ಸ.ಕಾನಿ.2	
ಸ.ಕಾನಿ.	
ಸ.ಕಾನಿ.	
ಸ.ಕಾನಿ.	
ಸ.ಕಾನಿ.	

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:-	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).. ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು.
ಉಪಸ್ಥಿತರು:-	ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಂದರ್-ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).. ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಳಾಯಿ. ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ.ಎಸ್-ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ).. ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

## ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅವಾಹಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.
1	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ, ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ.	ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಣಂಬೂರು ಶಾಖೆರವರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ದೂರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

## ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾವೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅವಾಹಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.
1	ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ	ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕುಳೂರು ಶಾಖೆರವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಮಹಾತ್ಮ ನಗರ ಕಾವೂರು	ಮಹಾತ್ಮ ನಗರದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ open ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಾವೂರು ಶಾಖೆರವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)..  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ(ನಿ)..

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

2 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು ರವರ



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ



ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ  
ಬಿಜ್ಜೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಮಂಗಳೂರು-575004.  
(CIN) U40109 KA 2002 SGC 030425  
ಮೆಸ್ಕಾಂ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ:[www.mesco.in](http://www.mesco.in)

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,  
ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂವಿಸಕಂನಿ, ಮಂಗಳೂರು.  
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2258202  
Email: [aekkaikamba@yahoo.com](mailto:aekkaikamba@yahoo.com)

ದಿನಾಂಕ 14.07.2023ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂದ 12:00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

## ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂವಿಸಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ
2. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂವಿಸಕಂ, ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ
3. ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ವೊಂತೇರೊ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂವಿಸಕಂ, ಕೈಕಂಬ, ಉಪವಿಭಾಗ
4. ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಆರ್. - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ತಾಂ), ಮಂವಿಸಕಂ, ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ
5. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪ್ರೈ ಬಿ.ಪಿ. - ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕಿ, ಮಂವಿಸಕಂ, ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ
7. ಶ್ರೀ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂವಿಸಕಂ, ಕೈಕಂಬ ಶಾಖೆ
8. ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂವಿಸಕಂ, ಮುಚ್ಚೂರು ಶಾಖೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂವಿಸಕಂ, ಕೈಕಂಬ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

## ದಿನಾಂಕ 14.07.2023ರಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:

1. ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಅಡ್ಡೂರು ರವರು ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
2. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಶಾಂಭವಿ ಕೃಪ' ಮೂಡುಪೆರಾರ ರವರು ಕೊಕ್ಕೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೊಂಪದವು ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
3. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಅಡ್ಡೂರು ರವರ ಮನವಿ:
  1. ಅಡ್ಡೂರು ಕಾಂಜಿಲಕೋಡಿ ಪೊನ್ನೆಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಳೆ ಕಂಬ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು
  2. ಶಾಂತ ಮುದ್ದೇ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  3. ಬರ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  4. ಕಾಂಜಿಲಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನಿಗೆ ಮರ ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು.
  5. ಅಡ್ಡೂರು ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಬ ಇದ್ದು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
  6. ತಾರಿಕರಿಯ ಶಾಲಾಬಳಿ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್‌ಗೆ ತಾಗುವ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
  7. ಮುಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಣೆಬಳಿ ಮದರಸ ಹತ್ತಿರ ನಾರಾಯಣ ಮನೆ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ತಾಗಿರುವ ಮರಗಳ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
  8. ರಹೀಮಾನ್, ಮುಳೂರು, ಗುರುಪುರ ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು



4. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
  1. ಮುಚ್ಚೂರು, ಪಡೀಲು, ಬೆಂಗ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಳೆ ಕಂಬ 8ಮೀ. ತೆಗೆದು 9ಮೀ. ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
  2. ಕೊಂಪದವು ಕಚೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  3. ಮುಚ್ಚೂರು ಪೇಟೆ ಬಳಿ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
5. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
  1. ಬಡಗುಳಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭವಂತಿಬೆಟ್ಟು ನಿಂದ ನಾಡಾಜೆ ವರೆಗೆ ಹಳೆ ತಂತಿ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
  2. ಬಡಗುಳಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭವಂತಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪಂಪು ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು
6. ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರು ಇವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ PD2368 ಬಳಿ ವಾಲಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದರ ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
7. ದಯಾನಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಜಿಲಕೋಡಿ ಕೊಡಂಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಡಿತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
8. ಲಿಯೋ ಡಿಸಿಲ್ವ ಇವರು ಬಜಪೆ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚೂರು ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
9. ಸಾಂತ್ರಬೈಲ್-ಮೆಣಸುಕಾನ ಪರಿಸರ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಕೊಂಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಸಂತ್ರಬೈಲು - ಮೆಣಸುಕಾನ ಪರಿಸರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

**ದಿನಾಂಕ 14.07.2023ರಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:**

1. ಪ್ರವೀಣ್, ಮೇಲೆಚಾರ್ಪದವು, ಎಕ್ಕಾರ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವರಿಗೆ 5ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಇವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ 2 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
2. ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ನೀರಳಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ KMB100772 ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಂಬದ ಸ್ವೇ ವಯರ್ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಮತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
3. ಕಿಲೆಂಜಾರು ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ತಾಗುವ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕೋರಿದರು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.**

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ.),  
ಮವಿಸಕಂ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ,  
ಕೈಕಂಬ.

**ಮೆಮೊ ನಂ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಕೈಕಂಬ/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2023-24/2433**

**ದಿನಾಂಕ: 17.07.2023**

**ಪ್ರತಿ:**

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮವಿಸಕಂ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮವಿಸಕಂ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ, ವಿಭಾಗ, ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು ರವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ.
3. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಆಂ.ಪ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ, ಮವಿಸಕಂ., ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ
4. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ, ಮವಿಸಕಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ಕೈಕಂಬ/ಎಡಪದವು/ಮುಚ್ಚೂರು



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)



ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ  
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್,  
ಬಿಜ್ಜಿ, ಮಂಗಳೂರು-575004.  
CIN:U40109 KA 2002 SGC 030425

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗರವರ ಕಛೇರಿ  
ದೂರವಾಣಿ : 08258-295051  
e-mail: aeemoodbidri@gmail.com



ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:11-07-2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1) ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ - ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.
- 2) ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ.
- 3) ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಟಿ. - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ.
- 4) ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) 110/11ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ,
- 5) ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ.
- 6) ಶ್ರೀಮತಿ ಬುಶಾ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ.
- 7) ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ.
- 8) ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಸ್ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖೆ.
- 9) ಶ್ರೀಯುತ ಗೇಮ ನಾಯ್ಕ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖೆ
- 10) ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಎಂ.ಆರ್ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ
- 11) ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ

ಕಾ.ನಿ.	
ಉ.ತ.ನಿ.	
ಕ.ಕಾರ್ಯನಿ.	
ಸಹಾಯಕ	
ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)	
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	
ಉಪವಿಭಾಗ	
ಕಿರಿಯ	
ಇಂಜಿನಿಯರ್	

ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ದಿನಾಂಕ:20-12-2022 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು .

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

12/7/23



ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
<b>ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖೆ</b>			
1	ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್, 9731899637	100ಕೆವಿಎ ಬಾನಂಗಡಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್, 9902206419	ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಪ್ಪದ ಕುಮೇರುವರೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್, 9945543101	ಸಂಪಿಗೆ ಹಳೇನೀರುನಿಂದ ಮುರಂತಬೆಟ್ಟುವರೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್, 8105360156	63ಕೆವಿಎ ಕಫ್ಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ, ಪುತ್ತಿಗೆ 9845292472	63ಕೆವಿಎ ಪುತ್ತಿಗೆಪದವು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
6		25ಕೆವಿಎ ಮಜ್ಜಿಗುರಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
7	ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಟ್, 9900434592	100ಕೆವಿಎ ಕಂಚಿಬೈಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



8	ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಭಟ್, 9036793695	63ಕೆವಿಎ ದಾಸಂದಪದವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್, 9900517148	63ಕೆವಿಎ ಮೇಲ್ದಬೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್, 9632005073	63ಕೆವಿಎ ಕೊಂಟ್ರಡ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

### ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖೆ

11	ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಡಿಸೋಜ 9480250140	ಗಂಟಲ್‌ಕಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಿಲಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪೂಜಾರಿ 8971234719	ಪಾಲಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಳೆದಾಗಿದ್ದು, ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿಯಾನ ಅರಾನ್ಡ 8105503360	ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಶ್ರೀ ವಿನೈಂಟ್ ಸಂತೈಯೋರ 9901433494	ಟೆಲ್ಲಿಸೊನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವು ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



15	ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ 9448069999	ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕದ ಪಡ್ಪುವಿನಿಂದ ಪಂಜಿಬೆಟ್ಟುವರೆಗಿನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
16	ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಪಣಪಿಲ, 8197235249	ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
17	ಶ್ರೀ ಗ್ಯಾನಿಟ್ 9845426483	ಕಾನಲ್‌ಪಲ್ಯೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
18	ಶ್ರೀಯುತ ಶರೀಸ 7204211492	ಗಂಟಾಲ್‌ಕಟ್ಟೆ ನೀರಳಿಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
19	ಶ್ರೀಯುತ ವಿಲ್ಪಡ್ ಮೆಂಡೋಸ್, 9448175112	ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಲಿ ನಿಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
20	ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್‌ರಾವ್ 9741795715	ಮುರಗೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ವೇಜ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
21	ಶ್ರೀಯುತ ಗ್ರೇಸಿಯಲ್ 9482126869	ಪಿಲಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
22	ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಂಗೇರ, 9535725724	ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಿನ ಡಿಪ್ಪು ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ವಾಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೂಡಬಿದ್ದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



23	ಶ್ರೀಯುತ ನಡೀಪ್ 9964194779	ಕಾರ್ಯಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
24	ಶ್ರೀಯುತ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ 9980250738	ಬಿರಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಬ ವಾಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
25	ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 810565705	ಪಾಲಡ್ಕ ವರ್ಣಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
26	ಶ್ರೀಯುತ ಇಬ್ರಾಯತ್ 9880068319	ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ತಕ್ಷ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
27	ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕ್ 9481226240	ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಪುಚ್ಚೆಮೊಗರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
28	ಶ್ರೀಯುತ ಕರೀಂ	ಎಂ.ಹೆಚ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
29	ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, 9448069999	ಕರಿಂಜೆ ಮಾರೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
<b>ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖೆ</b>			
30	ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 9741765423	ಮುಂಡ್ರೋಟ್ಟು ಬರಕಳ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



31	ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 9741765423	ಉಮರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
32	ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 8150851480	ರಾಘವನ ತಂದ್ರಕೆರೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
33	ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ 9611411752	63ಕೆವಿಎ ಅರಸುಕಟ್ಟೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
34	ಶ್ರೀ ಸಮಿತ್‌ರಾಜ್ 8971891204	ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
35	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮ, 9972059998	ಪಣಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
36	ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ	ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕುಂಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
37	ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್	ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆಯ ವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ 11ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
38	ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್	ಪಣಂಬೈಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಫಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



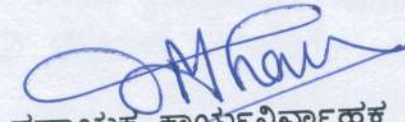
39	ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ, 98800176519	ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
40	ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, 9845080955	ಬಂಗೊಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪರಿವರ್ತಕಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪರಿವರ್ತಕಕೇಂದ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
41	ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸುವರ್ಣ, 9845705008	ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
42	ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ, 9945984389	ಮುರ್ಕತ್‌ಪಲ್ಯೆ ಕಳೋಳಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಂಬ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
43	ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ 9901966570	ಮುಡ್ರೋಟ್ಟು ಬರಕಲ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್.ಟಿ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
44	ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿ 9986587439	ಬೆಳುವಾಯಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ವಾಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
45	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರಿತ, 7204211492	ಮುದ್ರೋಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
46	ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, 9663901657	ವಾಲ್ಪಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



47	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರಿತ, 7204211492	ಮುದ್ದೂಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
48	ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, 8800176519	ಮೂಡುಮಾರ್ನಾಡು 5ನೇಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ  
ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ  
ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

- ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ :25  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :22  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :6  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :20  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :48



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಪವಿಭಾಗ

ನಡವಳಿ ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಮೂಡಬಿದ್ರೆ/23-24/1775-76 ದಿನಾಂಕ:21-07-2023

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಾವೂರು ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ಮೂಡಬಿದ್ರೆ/ಬೆಳುವಾಯಿ/ಕಲ್ಲಮುಂಡೂರು ಶಾಖೆ - ಸುಕ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಷೀಣ
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ





# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ

ಬಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜ್ಜಿ, ಮಂಗಳೂರು

CIN:U40109 KA2002 SGC 030425

ವೆಬ್ ಸೈಟ್: [www.mescom.karnataka.gov.in](http://www.mescom.karnataka.gov.in)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)

ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ. 1 ಉಪವಿಭಾಗ

ದೂ: 08255 232810

ಈ ಮೇಲ್: [aeemescombt1@gmail.com](mailto:aeemescombt1@gmail.com)

ನಂ: ಸಕಾಇಂ/ಬಿಟಿಎಲ್-1/ಎಇಟಿ/2023-2024/ ೨೦೦1

ದಿನಾಂಕ: 20.09.2023

## ದಿನಾಂಕ 20.09.2023ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

**ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ:-** ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಕೆ., ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು

- ಉಪಸ್ಥಿತಿ:-**
1. ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿ.ಎಚ್., ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ
  2. ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ್. ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-1 ಉಪವಿಭಾಗ
  3. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ.
  4. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ.1 ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ.2 ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

ದಿನಾಂಕ: 20.09.2023ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.


ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಆದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಜಿ. ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್.ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

### ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳ್ವಿಲ 9845688145	ಬಾಳ್ವಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಣ್ಣಾಣ್ಣ ಬೈಲು ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
2	ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್, ಗೋಲ್ತಮಜಲು 9880904627	ಗೋಲ್ತಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ಪೂವಳ ಪರಿವರ್ತಕ, ರಾಯಪ್ಪ ಕೋಡಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೋಡಿ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ರಿ-ಕಂಡಕ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಲಡ್ಕ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
3	ರಮ್ಲಾನ್, ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 9008594737	ಪುದು ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ಪಕ್ಕ ಮಸೀದಿಬೆಟ್ಟು, ಟಿ.ಕೆ. ಗ್ರೌಂಡು, ಸುಜೀರು ಮಲ್ಲಿ, ಸುಜೀರು ಕಾನ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ಸಾರಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರೀ-ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ)  
ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ. 1 ಉಪವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.)



ನೋಂದಾಯಿತಕಛೇರಿ: ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ  
ಬಿಜ್ಜೆಕಾಪಿ ಕಾಡುರಸ್ತೆ,  
ಕಾವೂರುಜಂಕ್ಷನ್ ಮಂಗಳೂರು  
CIN: U40109 Ka 2002 SGC 030425  
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: WWW.mesco.in

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಂ-2 ಬಂಟ್ವಾಳ  
☎ : 08255 298760  
✉ : aemescombt2@gmail.com

ನಂ: ಸಕಾಇಂ(ವಿ)/ಬಿಟಿಎಲ್/ಎಇಟಿ/23-24

2979

ದಿನಾಂಕ: 10-10-2023

## ದಿನಾಂಕ:20-09-2023 ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ

- ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜುಕೆ., ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು.  
ಉಪಸ್ಥಿತಿ: 1. ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿ.ಎಚ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ.  
2. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ್ ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-1 ಉಪವಿಭಾಗ.  
3. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-1 & 2 ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ.  
4. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

ದಿನಾಂಕ:20-09-2023 ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-1 & 2 ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ-1 ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್.ಜಿ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರು ಹಿಂದಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್.ಜಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-1 ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು 12.00ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

### ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ಮಾರಪ್ಪ, ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಮೊ:7349216976	ಸದ್ರಿಯವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್‌ಸರ್ವಿಸ್ ವಯರ್ ಇದ್ದು, ಮದ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲು ಮನವಿ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಸೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ವಗ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
2	ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಪಚ್ಚಾಜಿ ಮನೆ, ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಮೊ:9008589776	ಪಚ್ಚಾಜಿ ಬಳಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಸೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ವಗ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
3	ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್ ಡಯಾಸ್ ಲೋರಟ್ಟೊ ಪದವು ಮನೆ, ಲೋರಟ್ಟೊ ಅಂಚೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು	ಸದ್ರಿಯವರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ವಯರ್‌ನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಸೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
4	ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅಮೀನ್ ಕಳಗಿನ ವಗ್ಗೆ, ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಮೊ:9902454673	ಕಳಗಿನ ವಗ್ಗೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ತಂತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.	ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಸೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ವಗ್ಗೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.



5	ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀನಾ ಮೋರಾಸ್, ಹಾಲ್ಡೆ, ನಾವೂರು ಮೊ:8762049352	ನಾವೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವಯರ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.	ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಅರಳ, ನವಗ್ರಾಮ ಮೊ:9480560695	ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.	ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸರ್ಕಾರೀ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)  
ಮಿಸ್ಸಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂ-2 ಉಪವಿಭಾಗ





# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

☎:(08256)-236607

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿ

E-mail : aemescomujire@gmail.com

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಉಜಿರೆ -574240

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/ಉಜಿರೆ/ 2023-24/ 3183-85 ದಿನಾಂಕ: 01/09/2023  
ಲಗತ್ತು:

## ದಿನಾಂಕ: 29.08.2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಉಜಿರೆ-ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

- ಉಪಸ್ಥಿತಿ :
1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)  
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಮಂಗಳೂರು
  2. ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ಎಚ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)  
ಕಾ & ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ.
  3. ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ರಾಗ್ನ್ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),  
ಕಾ&ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ.
  4. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಡಿ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
  5. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಜಿರಾ ಬಿ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂ)  
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ
  6. ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ
  7. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಟಿ. - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಉಜಿರೆ ಶಾಖೆ
  8. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಶಾಖೆ
  9. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಬಿ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಕೊಕ್ಕಡ ಶಾಖೆ

\*\*\*\*\*

ದಿನಾಂಕ: 29-08-2023 ರಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆ-ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:30.05.2023ರಂದು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು.

### ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡಕ್ರಮದ ವಿವರ
1	ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಕೆ ವೈ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9980887005	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಾಜಿಯಿಂದ ಇಜಂಕುರಿ ಎಂಬ ಪರಿಸರದ ವರೆಗಿನ ವಾಹಕವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪಡ್ಡೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480055199	ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ ಮೆನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪವರ್‌ಮೆನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಪವರ್‌ಮೆನ್‌ಗಳ ಬದಲು ಬದಲಿ ಜನ ನೀಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪವರ್ ಮೆನ್ ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.




ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡಕ್ರಮದ ವಿವರ
3	ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪಡ್ಡೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480055199	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೊಲ್ಲಿ ಫೀಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೊರೆ ಇದ್ದು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಾಗಗಲಿಗೆ ಹೊಸ ಫೀಡರ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9449268094	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಪುಡಿಕೆತ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಕೃಷಿ ಪಂಪುಗಳು ಇದ್ದು, ಓವರ್ ಲೋಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ ಭಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9731150467	ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಜಿರೆ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಮೊದಲಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೂರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಶ್ರೀ ಭಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9731150467	ಮೆಸ್ಸಾಂ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರು	ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
7	ಪ್ರಸಾದ್ ಲ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು	ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ 33ಕೆ.ವ್ಯಾ. ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿಹಿಡ್ಡುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಲೈನ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸದರಿ ಲೈನ್ ಖಾಸಗಿ ಲೈನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಲೈನಿನ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
8	ಶಿವ ಬೆಳಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449101255	ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬೆಳಾಲು 11 ಕೆ.ವ್ಯಾ. ಫೀಡರಿನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಉಜಿರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಶಿವ ಬೆಳಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449101255	ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಲೈನ್‌ನಿನ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಚೇತನ ಇರುವ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತುಂಡಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಚೇತನ ಹಳೆಯ ಲೈನ್‌ನ್ನು ಕಳಚುವಂತೆ ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಉಜಿರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಶ್ರೀ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448446054	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಂಬಾಜೆ ಯಿಂದ ಸುಂದರ ಮಡಿವಾಳ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಪದ ಪದೇ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಉಜಿರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಅಹವಾಲುಗಳ ವಿವರ	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ
11	ಶ್ರೀ ಕಾಂತಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9483909662	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಪುಡಿಕತ್ತೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೊವೊಲ್ವೆಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844521682	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಪುಡಿಕತ್ತೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೊವೊಲ್ವೆಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಚಾಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಶ್ರೀ ಭಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9731150467	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಲ್ಕೆಡೈರಿ ಟಿಸಿ ಯ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟಿಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೇತನ ಗೋಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು	ಸದರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
14	ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448889032	ಉಜಿರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಾಜೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಸರದ ವಾಹಕವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
15	ಶ್ರೀ ಯು.ಎ ಖಾಲಿದ್ ಕುಂಟಿನಿ	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಿನಿ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಸರದ ವಾಹಕವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
16	ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಡಂಡ ಮನೆ ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮ	ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಂಡ ಪರಿಸರದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಹಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಡ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು  
ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.  
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್  
ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು  
ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ :16  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :4  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :2.  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :10.  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 16

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)  
ಉಜಿರೆ ಉಪವಿಭಾಗ

**ಪ್ರತಿಗಳು:**

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ.
- 2) ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನ ವಿಭಾಗ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ  
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 3) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಉಜಿರೆ/ಧರ್ಮಸ್ಥಳ/ಸೋಮಂತಡ್ಡ/ಕೊಕ್ಕಡರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ - ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ  
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
- 4) ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.













# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

☎:(08256)-232095

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ

E-mail : [aemescombel@yahoo.in](mailto:aemescombel@yahoo.in)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ

[aemescombel@gmail.com](mailto:aemescombel@gmail.com)

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ- 574214

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಬೆ/2023-24/ 3973-80

ದಿನಾಂಕ: 25.09.2023

ಲಗತ್ತು:



ದಿನಾಂಕ: 29-08-2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.ಎಸ್. : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.
2. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್.ಡಿ.ಹೆಚ್ : ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಶಿವಶಂಕರ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
4. ಶ್ರೀ ನಂದಿನಿ ಎಂ. : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
5. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿ ಮಧುಬಾಬು : ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
6. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಕೆ. : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ ಮಡಂತ್ಯರು
7. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಎ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ ಕಲ್ಲೇರಿ
8. ಶ್ರೀ ಕೆ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಡು : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ ವೇಣೂರು
9. ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್ : ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಶಾಖೆ ಅಳದಂಗಡಿ

8.20  
ou/w

\*\*\*\*\*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 30.05.2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಮನೋಜ್, ಪಣಜಾಲು (9448379556)	ಪಣಜಾಲು ನೆಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಡಂತ್ಯರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
2	ಓಡಿಲ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿದಬೈಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಕಟ್ಟಿದಬೈಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಕೆ.ಎಂ. ರಮ್ಲ, ರೈತ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು	1. ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ 2. ಮಡಪ್ಪಾಡಿ-II ನಿಂದ ಕುದ್ರಡ್ಡೆ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	1. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪವರ್ ಮೆನ್ ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
4	ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ (9945008647)	ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಪ್ರಸಾದ್, ಲ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು	1. ಚಂದ್ರೂರು ಪರಿವರ್ತಕ ನೀರಬರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ 2. ಪುದೊಟ್ಟು, ಚಾಮುಂಡಿಪಲ್ಯೆ, ಹಂದೇವು ಮತ್ತು ರಾಗಿಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಸಂತೋಷ್, ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ (7259701910)	ಪೇರಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಜಯಾನಂದ, ಕೊಯ್ಯೂರು (9845524505)	ಆದೂರ್‌ಪೆರಾಲ್‌ನಿಂದ ಕೊರಿಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಿನ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ, ಉರುಪಾಲು (7760770337)	ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
9	ಸಂಜೀವ, ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು (9880039158)	1. ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಬ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2. ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರುಗಡೆಯಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಡೇನಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತ (9740766452)	ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೇರಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
11	ರಾಜೇಶ್ ಮೋನಿಸ್ (9449102210)	ಮುಂಡೂರು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ಗರೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
12	ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಬೋಳಂಬಿ (9731150467)	ಮುಂಡೂರು ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ಗರೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
13	ಜಯಾನಂದ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀಡರು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ



ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
14	ಕೇಶವ ಫಡಕೆ	1. 33/11 ಕೆವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ 2. ಕೊಲ್ಲಿ ಫೀಡರಿನಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ 3. ಲೈನ್‌ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
15	ಪಿ. ರಾಜೇಶ್ (9964515732)	ನ್ಯಾಯತರ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನಬೆಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
16	ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (9448547946)	ಸುಲೈರಿಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಲೋಡಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
17	ಪಿಲಿಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಪಿಲಿಗೂಡು 63 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
18	ಬಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಬೇಂಗಿಲ ನಡುಬೈಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
19	ಸಂಜೀವ, ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು	ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರ, ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು ಕೋಳಿಯಂಗಡಿ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್. ಅಳವಡಿಕೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
20	ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಗೋಳಿದಪಲೈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿವರ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
21	ಜಯಶ್ರೀ, ಉರುವಾಲು (9972166452)	ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
22	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಇಡ್ಕೆ (9483211973)	ಓಡಿಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಂತೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
23	ಚಂದ್ರರಾಜ್ (9448548697)	ಕೆಲ್ಲಕೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಜಯಂತಿ ಕೋಂ ಜಗ್ಗು ಇವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ತಂತಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
24	ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ (9611762458)	1. ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಎಡೂರು (ಮಾಧವಿ ನಾಯರ್ ಪರಿವರ್ತಕದ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ. 2. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ - ಕಾರ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ತಿರುವಿನಿಂದ ಶಾರದ ನಗರ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗಿನ ಪರಿವರ್ತಕದ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂತಿ ಎಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 3. ಓಡಿಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಣೆಜಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮಡಂತ್ಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು



ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
25	ಚಂದ್ರರಾಜ್	ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪಲಾಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
26	ಉಸ್ಮಾನ್ ಶಾಫಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.


ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : 28

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 06

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 10

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 17

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 33

  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ.  
 ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ  
 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ - 574214

ಪ್ರತಿಗಳು :

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ.
2. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ/ಮಡಂತೂರು/ವೇಣೂರು/ಕಲ್ಲೇರಿ/ಅಳದಂಗಡಿ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ (ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಹವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.





# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ (ಮೆಸ್ಕಾಂ) ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),  
ವಿಭಾಗಕಛೇರಿ  
ಬಂಟ್ವಾಳ - 574 219.

ಫೋನ್ : 08255-233910  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08255-233910

ಇ-ಮೇಲ್: eebantwal@rediffmail.com



ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಬಿಟಿಎಲ್/ಸಕಾಇಂ(ಕ)/2023-24/2787-90

ದಿನಾಂಕ: 02-08-2023

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:26-07-2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

### ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1) ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ. - ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.
- 2) ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್.ಡಿ.ಹೆಚ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ.
- 3) ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಪಲ್ಯ. - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರ), ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ.
- 4) ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್.ಕೆ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), (ಪ್ರಭಾರ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಣಿ ಶಾಖೆ
- 5) ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, (ಪ್ರಭಾರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ.
- 6) ಶ್ರೀಯುತಆನಂದ.ಎಮ್ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಕ್ಕುಡಶಾಖೆ.
- 7) ಶ್ರೀಯುತ ಎಮ್.ಸತೀಶ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕನ್ಯಾನ ಶಾಖೆ.
- 8) ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ - ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖೆ.

\*\*\*\*\*

ಶಾ.ನಿ.	
ಉ.ಬೆ.ನಿ.	
ಸ.ಕಾ.ನಿ.	
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಪ್ರ.	
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇ.	
ಸ.ಇಂ.	
ವಿ.ಆ.	
ಅ.ಪ.	

*Handwritten signature*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ದಿನಾಂಕ:28.03.2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಗಿರೀಶ್ ಅವತ್ತಿಕಲ್ಲು (9900762447)	ಎಲ್.ಟಿ ತಂಪಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಉದಯ.ಕೆ ನಿಡ್ಯಾಳ (9448216090)	ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ರಾಮಣ್ಣ.ಪಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರೋಪಾಡಿ.	ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ 1.ಹಳೆಯ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ (ಎಂ.ಡಿ) ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 2. ಬೈರಿಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕರೋಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮೂಲೆವರೆಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕನ್ಯಾನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
4	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಹಸೀರು ಸೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ	ಪುಣಜ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲನಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಪುಟ್ಟಿ ಮೂಲ್ಯ ಕೊಡಂಗೇಇರಾ (9611990706)	63ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಪ್ರವೀಣ್ ಸರಳಾಯ (9591176337)	63ಕೆ.ವಿ.ಎ ಚಿಮಿಣಿಯಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆಯದಾದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಂಜುಕೋಡಿ	ಮಂಜುಕೋಡಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆಯದಾದ ಎಲ್.ಟಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಪ್ರಸಾದ್ ಚಂಗಲ್ವಾಡಿ ಮಂಚಿ:	ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಾಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಆನಂದ ಮೂಲ್ಯ ನೋಳ ಮಂಚಿ	ನೋಳ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಆನಂದ ಪ್ರಭು ಮೋಂತಿಮಾರ್	ಮೋಂತಿಮಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿವರ್ತಕದ ಕೇಂದ್ರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11	ಪುಷ್ಪಾ ಪೂರ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಮಿತ್ತಮೂಲೆ (990258845)	ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
12	ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಕೊಂಕಣಕೋಡಿ ನೆಟ್ಟಮುಡ್ನೂರು (9741471670)	ಪಾಮರಪಾಲು ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆಯದಾದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಕೋಕಳ ಮಂಚಿ (9972163334)	ಹಳೆಯದಾದ ಎಲ್.ಟಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೆರ್ಕಳ ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮ:	1. ತೋಡ್ಲಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ 2. ಮಂಚಿ ಲಯನ್ಸ್ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಳ್ಳಾಡು ಶಾಂತಿಯಡ್ಡ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರಾಯಿ, ಕೊಳ್ಳಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸೆರ್ಕಳ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ




ಅಳಕಿದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
15 ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣಚ (9741160889)	ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸದರಿ ಭಾಗದ IIಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
16	ನವಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಜ್ಞ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
17	ಇಸುಬು ಪುಣಚ (9482991894)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
18	ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ನಾಯಕ್ ಅಜೇರು ಪುಣಚ (990888317)	ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
19	ಮಾಣಿ ಕುಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು (7760205022)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
20	ಅಮೈ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
21	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (9980770168)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಜ್ಞ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
22	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
23	ಉದಯ (9448216090)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
24	ವೆಂಕಟರಮಣ ಪುಣಚ (9448034046)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
25	ಮನೋಹರ ಪರಿಯಾಲ್ಪಡ್ಡ (7760729085)	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
26	Interpution ಆಗುತ್ತದೆ ಸಂಪಿಗೆಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)



ಕ್ರ. ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
27	ನವೀನ ಪರ್ನೆ	ಕಡಂಬು ಇರುವೈಲು, ತಿಪ್ಪೆಕೋಡಿ, ಬಿಳಿಯೂರು, ದರ್ಬೆ, ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಬಿಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಕೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಣಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
28	ವಿಜಯಕುಮಾರ್ (9448626014)	ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಗೆಲ್ಲು ಕಡಿಯಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : 80  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :12  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :14  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :2  
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ :28

  
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)  
ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ವಿಟ್ಟ/ಮಾಣಿ/ಉಕ್ಕುಡ/ಸಾಲೆತ್ತೂರು/ಕನ್ಯಾನ
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ



D/27/09/2023

# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (ಮೆಸ್ಕಾಂ)ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.)



ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ:  
ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ, ಕಾವೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್,  
ಬಿಜ್ಜೆ, ಮಂಗಳೂರು-574004  
CIN: U40109 KA 2002 SGC 030425  
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: www.mesco.in

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ  
ಕಾ.ಮತ್ತುಪಾ.ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಟ್ಟ  
☎ : 08255 239909,239009  
✉ : aeemescomvtl@gmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ವಿಟ್ಟ/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/2023-2024/ಟಿ-36/3561-3563 ದಿನಾಂಕ: 7-10-2023

ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ) ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 27-09-2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

## ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1) ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ್.ಎಂ.ಎಸ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.
- 2) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್.ಡಿ.ಹೆಚ್ - ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ.
- 3) ಶ್ರೀಗೋವಿಂದರಾಜ್.ಎ.ವಿ - ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ
- 4) ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಡಿ. ಭಟ್ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ
- 5) ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಸಪಲ್ಯ - ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಟ್ಟಶಾಖೆ
- 6) ಶ್ರೀದಿನೇಶ್.ಕೆ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಾಣಿ ಶಾಖೆ
- 7) ಶ್ರೀಆನಂದ.ಎಮ್ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಕ್ಕಡಶಾಖೆ.
- 8) ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಸತೀಶ್ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕನ್ಯಾನ ಶಾಖೆ.
- 9) ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ.ಎಮ್ - ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ಪ್ರಭಾರ)ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖೆ.
- 10) ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ - ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, (ಪ್ರಭಾರ)ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಟ್ಟಉಪವಿಭಾಗ

\*\*\*\*\*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)(ಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ:26.07.2023ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರ.ಸ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
1	ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ್ ಅಳಾಬೆ (9482096083)	63ಕೆ.ವಿ.ಎ ಅಳಾಬೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ.ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
2	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು, ಕರೋಪಾಡಿ (9480004528)	25ಕೆ.ವಿ.ಎ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕನ್ಯಾನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
3	ರಾಜೇಶ್ (7760787948) ಪುಣಜ	ತೊಂಡನಡ್ಕ ಲೋವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು

o/c



ಕ್ರ.ಸ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
4	ಪಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಗೆ ಕರೋಪಾಡಿ	1. ಕೇಪು 110ಕೆ.ವಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಆಗ್ರಹ 2. ಹಳೆ ಮೀಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
5	ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪುಣಚ (9448529363)	ಹಳೆಯದಾದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
6	ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಾರ್ಕಡ ಪುಣಚ (9480835314)	RGVUPNC-16 ಬಿಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆ	ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಅಬ್ದುಲ್ ಹನೀಫ್ ಗಮಿ (9980843917)	ನೀರಕಣಿಯಿಂದ ಸೇರಾಜೆಗೆ ಹಾದು ಹೋದ ಹೆಚ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
8	ಸಿರಿಲ್.ಡಿ.ನೋಜ ಮುಚ್ಚಿರಪದವು (9901685282)	ಮುಚ್ಚಿರಪದವು ಹಳೆ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕನ್ಯಾಸ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
9	ಎ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಪುಣಚ (9449644539)	ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
10	ವೆಂಕಟರಮಣ ಪುಣಚ (9448034046)	1. 2mmdಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. 2. ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಡವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 3. ಬಿಲ್ಲುಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ 4. ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಅಡಚಣೆ ಬಗ್ಗೆ 5. ಟ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ 6. ಹೆಚ್.ಟಿ ರೀಕಂಡಕ್ಟರಿಂಗ್ ಪುಣಚ ಫೀಡರ್ 7. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ರಹ. 8. ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ.	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
11	ಊರ ನಾಗರಿಕರು ಪತ್ತುಮುಡಿ ಮಂಚಿ (7892182799)	ಪೋಲ್ಟೀಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಕೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
12	ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಬಳಂತೊಮೋಗರು 9845841376	ಬುಡ್ಡೋಣಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
13	ಪಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಗೆ ಕರೋಪಾಡಿ	ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 12ಗಂಟೆ 3ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಬದ್ರಿಯಾಜುಮ್ಯಾ ಮಸೀದಿ ಒಕ್ಕತ್ತೂರು 9448441244	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಕೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು



ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
15 ಅಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
16 ಸುಭಾಷ್‌ರೈ ಮುಡಿಮಾರ್ 9482096874	ಮುಡಿಮಾರ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
17 ಇಸುಬು ಇಡ್ಡಿದು (9482991894)	ಅಳಕೆಮಜಲು ವಡ್ಯರ್ಪೆ ಹಳೆ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
18 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ನಾಯ್ಕ (9480981229)	ಅಜೇರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕುಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
19 ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಲತ್ತಿಂಜ ನಿವಾಸಿಗಳು	ಹಳೆಯ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
20 400ಕೆ.ವಿ ಲೈನ್ ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವಿಟ್ಟ	UKTCL ನ400ಕೆ.ವಿ ಡಿ/ಸಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ	ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು
21 ಹನೀಫ್ ಗಮಿ ವಿಟ್ಟ (9480877917)	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಕೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಟ್ಟ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
22 ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಶಿರಂಕಲ್ಲು 862553612	ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕನ್ಯಾಸ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
23 ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಕುದ್ದುಪದವು	ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),(ಕ) ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು  
ಪ್ರತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  
ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ  
ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ  
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ  
ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವಿದ್ಯುತ್‌ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ :33

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 02

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 14

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 07

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 23

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)

ಮೆಸ್ಸಾಂ, ವಿಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗ

### ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ದಯಾಪರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ವಿಟ್ಟ/ಮಾಣಿ/ಉಕ್ಕುಡ/ಸಾಲೆತ್ತೂರು/ಕನ್ಯಾಸ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ





# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ(ಮೆಸ್ಕಾಂ) ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

## ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ

ರಿಂದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ	ಇವರಿಗೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ.
---	--

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಪಿಟಿಆರ್/ಸಕಾಇಂ(ಕ)/ಎಇಟಿ-1/2023-24/ 4503-4513 ದಿನಾಂಕ:23.08.2023

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17-08-2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಪ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1	ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೆ.	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.
2	ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ.	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.
3	ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ	ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.
4	ರಾಮಚಂದ್ರ ಎ.	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
5	ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಕೆ	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ.
6	ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾವನ್.ಎಂ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), (ಪ್ರಭಾರ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
7	ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರುದೇವಿ. ಎಂ	ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಂಬ್ರ
8	ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕೆ.	ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
9	ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ	ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಂಬ್ರ
10	ಪುತ್ತು.ಜೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶಾಖೆ.
11	ರವೀಂದ್ರ. ಎಮ್	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕುಂಬ್ರ ಶಾಖೆ.
12	ರಮೇಶ್.ಕೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖೆ
13	ರಾಜೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ವಿ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸವಣೂರು ಶಾಖೆ.



14	ರಾಜೇಶ್.ಕೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಒ&ಎಂ-1 ಶಾಖೆ.
15	ಸುಂದರ .ಕೆ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಒ&ಎಂ-2 ಶಾಖೆ.
16	ವೀರನಾಯ್ಕ. ಡಿ	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬನ್ನೂರು ಶಾಖೆ.
17	ನಿತಿನ್‌ಕುಮಾರ್	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ದಿನಾಂಕ:19.05.2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು

ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
1	ಬಾಲಪ್ಪ(ಮೊ: 9880518959)	ಕುಂಜೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಳೆ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಂಬದ ಸ್ವಚ್ಛರಣೆ ಎರಡು ಕಂಬದ ಸ್ವಚ್ಛರಣೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಬನ್ನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ರಾಮ ನಾಯ್ಕ(ಮೊ: 9449294060)	ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ತಿಲಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶಶಿಕಲಾ (ಮೊ: 9741789518)	ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಜೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಬನ್ನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (ಮೊ: 9448078282)	ಕಡವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಬನ್ನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ (ಮೊ:8496954454)	ಪಡ್ನೂರು ಪಡೀಲ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಅನ್ವರ್ ಕಾಸಿಂ (ಮೊ: 9844620088)	ಸಾಲ್ಮರ ಮೌಂಟನ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್‌ನಿಂದ 3 ಫೇಸ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-1 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಖಾದರ್, ಸಾಲ್ಮರ(ಮೊ: 9902207487)	ಊರಮಾಲ್ ಪರಿವರ್ತಕವು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಬನ್ನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ(ಮೊ: 8277260935)	ವಳತ್ತಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ (ಮೊ: 9241883595)	ಬಳ್ಳಮಜಲು-1 ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
10	ಮೋಹನ ಗೌಡ (ಮೊ: 9741936434)	ಕೈಲ ಗ್ರಾಮದ ಬದಲೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ/ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



11	ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ (ಮೊ: 9743037565)	ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
12	(ಮೊ: 9900142971)	ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎಂ. ನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ನಿಸಾರ್ (ಮೊ: 9880207670)	ಸಂಪ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ತಂತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-1 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
14	(ಮೊ: 9449207712)	ಕುಂಜೂರು ಬನ್ನೂರು (ಬದಿಯಡ್ಡೆ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ತೀರಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಬನ್ನೂರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
15	ಜಗನ್ನಾಥರೈ (ಮೊ: 9241883595)	ಬಳ್ಳಮಜಲು-II ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಒ&ಎಂ-2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕುಂಭ್ರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
1	ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ (ಮೊ.9496141487)	ಕರ್ನೂರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



2	ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶಿತ ಮೊ.9483242326	ಪೆರ್ನಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ತ್ರಿ ಫೇಸ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಕುಂಬ್ರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್, (ಮೊ.9902050232)	ಹೊಸಗಡಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಗೌಡ (ಮೊ.7353358484)	ಈಶ್ವರಮಂಗಲ/ಕೆಮ್ಮತ್ತಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್ ಮೊ.9901666864)	ಸುಳ್ಯಪದವು ಡೈರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್‌ಖಾದರ್ (ಮೊ.9743943937)	ಸುಳ್ಯಪದವು ಶಾಲೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಿರಣ್, ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು (ಮೊ.9731615331)	ಕೆಮ್ಮತ್ತಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಕುಮಾರ ಕಣಿಯಾರು (ಮೊ.9980044090)	ಕಣಿಯಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗ/ ಕುಂಬ್ರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.



ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.


ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : 5

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 20

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 0

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 23

  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

**ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:**

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ಒ&ಎಂ-1, ಒ&ಎಂ-2, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಬನ್ನೂರು, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಕುಂಬ್ರ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ, ಸವಣೂರು.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ





# ಮೆಸಾಂ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ(ಮೆಸಾಂ) ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ಮೆಸಾಂ ಭವನ,

ಕಾವೂರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿಜ್ಜೆ

ಮಂಗಳೂರು -575004

(CIN)U40109 KA 2002 SGC 030425

WEB SITE: [www.mesco.in](http://www.mesco.in)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

ಕಡಬ -574 221.

ಫೋನ್ : 08251-200159

ಇ-ಮೇಲ್: [aemescomkadaba@rediffmail.com](mailto:aemescomkadaba@rediffmail.com).

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾ) /ಕಡಬ/2023-24/3547-50

ದಿನಾಂಕ :-30.09.2023.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22.09.2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

### ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಮೆಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು.
2. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ : ಕಾ. ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸಾಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ಸಚಿ ಕುಮಾರ್ : ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)(ಪ್ರ) ಮೆಸಾಂ, ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಟಿ.ಎನ್ : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ)(ಪ್ರ) ಮೆಸಾಂ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಶಾಖೆ.
5. ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಮೆಸಾಂ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಖೆ.
6. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿ : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ) ಮೆಸಾಂ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಶಾಖೆ.

### ದೂರಿಸಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿವರ	ದೂರಿಸಿ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1.	ಶಾಚಿರಂಜಿಲಾಡಿ	ಸರೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
2.	ತುಳಸಿಧರನ್ ನೂಜಿಬಾಳಿಲ	ಗೋಳಿಯಡ್ಡ ಗುರುಮಂದಿರದ ಬಳಿ ವಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
3.	ಪಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗುಳೆ ಮನೆ ಕಡಬ	63 ಕೆವಿ ಪಿಜ್ಜುಕ್ಟಗಳ ಕಂಗುಳೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
4.	ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಮನೆ ನೆಟ್ಟಣ	25 ಕೆವಿ ಗೂನಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಳಿನೆಲೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
5.	ಜೋಯಿ ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ	ಕುಬಲಾಡಿ -2 ಪರಿವರ್ತಕದ ವಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
6.	ಕುಂಜಾ ಕುಂಜಾ ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ	ಕುಂಟಿನಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
7.	ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ	25 ಕೆವಿ ಉಳಿಪು ಬನಾರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
8.	ತೋಮಸ್ ನೆಲ್ಲವಿಳ ಕೊಡಿಂಬಾಳ	ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಓತ್ತಡ್ಡ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಬ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು



ಕ್ರ.ಸಂ.	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
9	ಕೆ ಪದ್ಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಟ್ಟುಪ್ಪಾಡಿ	ಕಾರ್ಕಳ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಕಡಬ ರವರಿಗೆಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
10	ಆರ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು	ಆರ್ತಿಲ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಕಡಬ ರವರಿಗೆಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
11	ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಳಿಪು ಕೈಮಜಲು ಬೈಲಾನೆ	ಉಳಿಪು-2 ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಕಡಬ ರವರಿಗೆಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
12	ಕೊಲ್ಕೊಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು	ಕೊಲ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿನೆಲ್ಯಾಡಿರವರಿಗೆಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
13	ಬಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರುಕ್ಕು ನಿವಾಸಿಗಳು	ಬಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೀರುಕ್ಕು 25 ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಅಲಂಕಾರುರವರಿಗೆಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.


ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : 22

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 0

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 13

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 0

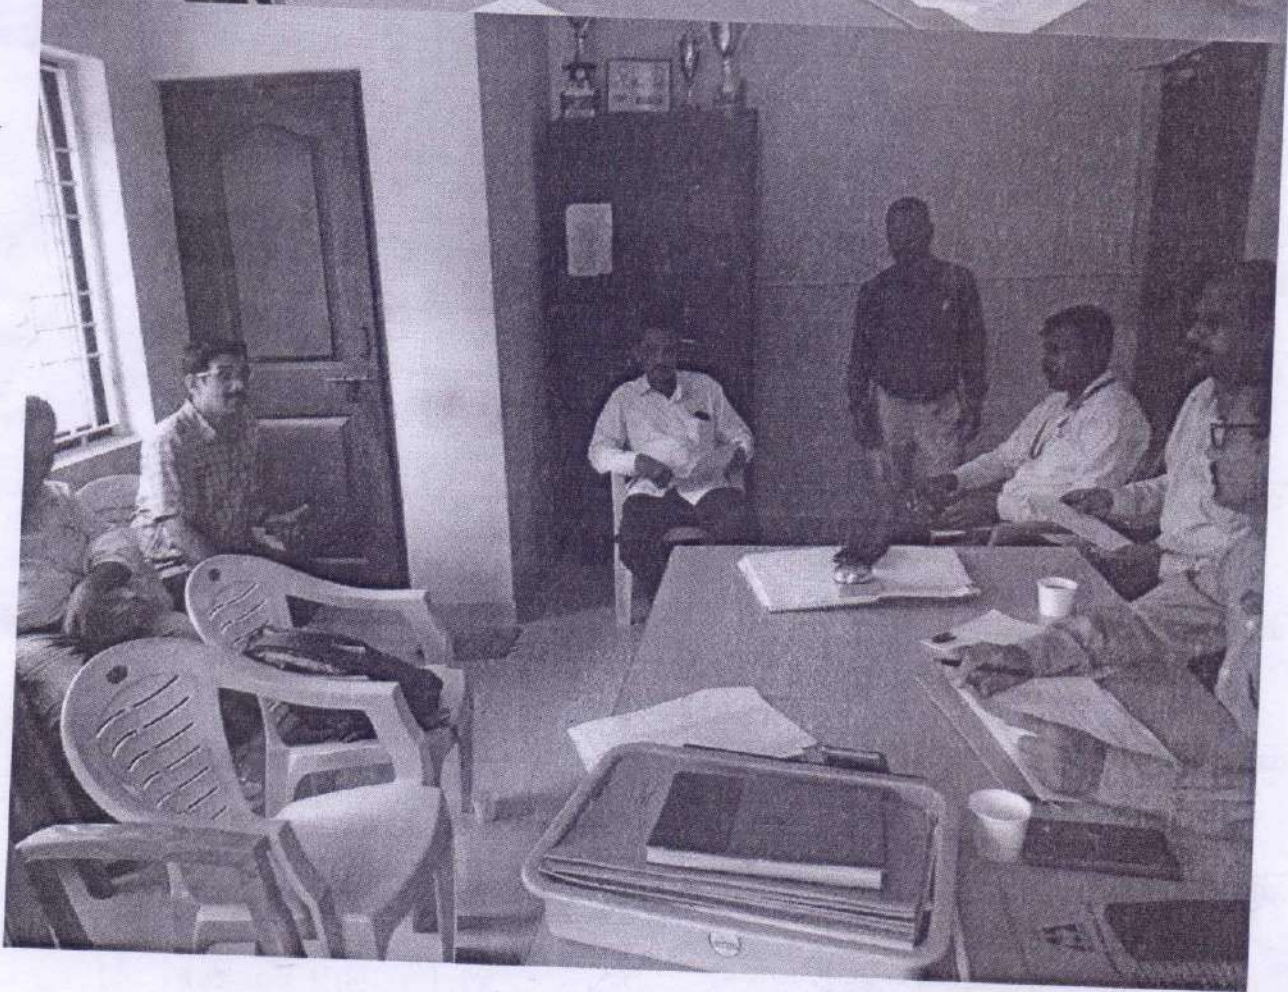
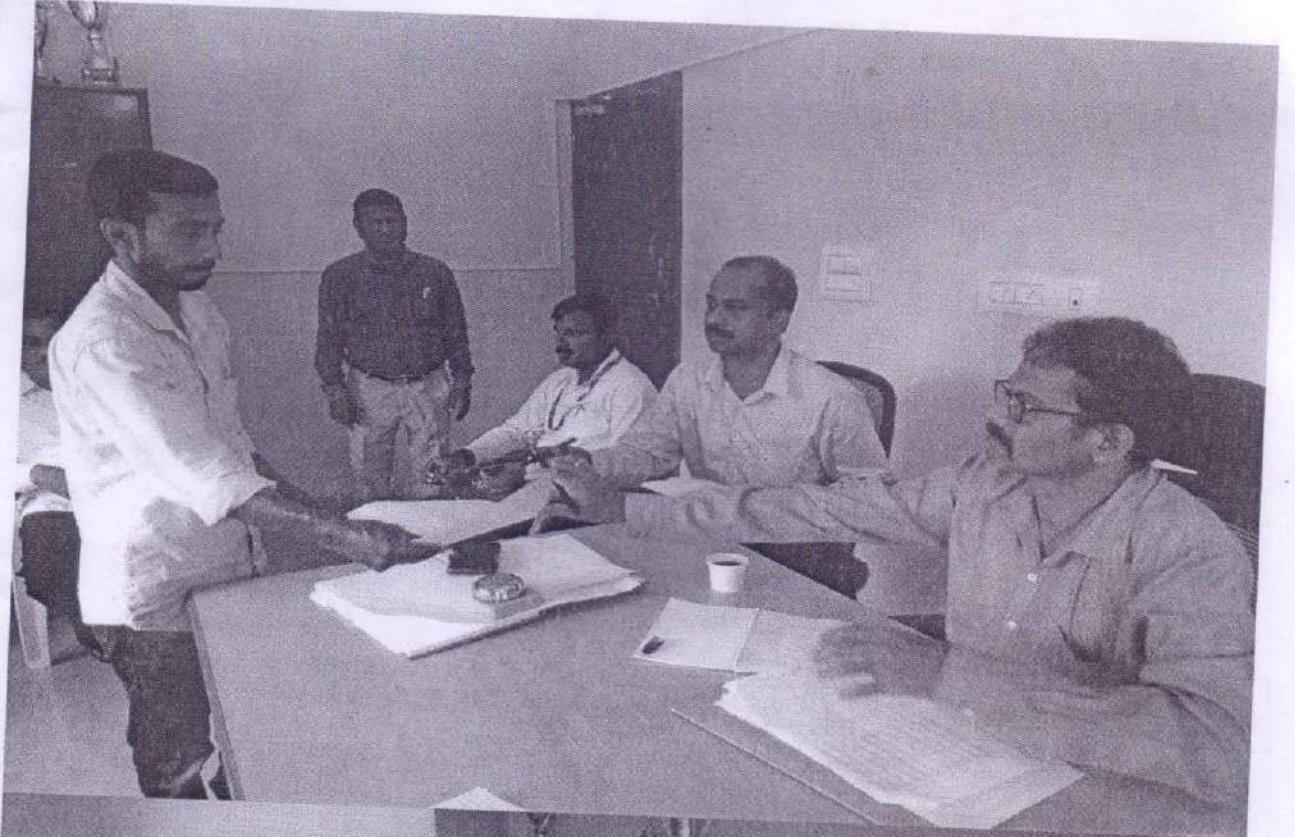
ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 13


  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಡಬ

**ಗುರುತಿಸಿ:**

1. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಪುತ್ರೂರು ವಿಭಾಗ,
3. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಾಖೆ, ಕಡಬ/ಅಲಂಕಾರು/ನೆಲ್ಯಾಡಿ/ಬಿಳಿನೆಲೆ.
4. ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಡಬ ಉಪವಿಭಾಗ.
5. ಕಛೇರಿಕಡತಕ್ಕೆ.





  
ಸ್ವಾಮ್ಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಿ.)  
ಮಂ. ವಿ. ಸ. ಕಂ. ಕಡಬ ಉಪ ವಿಭಾಗ





ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಆಂತರಿಕಕಛೇರಿ ಪತ್ರ

19



ಇವರಿಂದ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೂರು	ಇವರಿಗೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ 'ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ', ನೆಲಮಹಡಿ, ಬೋಂದಲ್ ಮಂಗಳೂರು-575015
--	--

ಕ್ರಮಾಂಕ:ಕಾನಿಇಂ/ಪು/ಎಇಇ(ಕ)/ಎಇಟಿ-1/2023-24/ 5722-30 ದಿನಾಂಕ: 18 SEP 2023

ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮಂ.ವಿ.ಸ.ಕಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:15-09-2023ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು :

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ          | : ಕಾನಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.              |
| 2. ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ಕೆ. ನ್ಯಾಕ್     | : ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.            |
| 3. ಶ್ರೀ. ವಸಂತ ಕೆ              | : ಸ.ಕಾನಿ.ಇಂ.(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.       |
| 4. ಕುಮಾರಿ ನಿವ್ಯ ಆರ್           | : ಸ.ಇಂ(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.        |
| 5. ಶ್ರೀ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್  | : ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಶಾಖೆ.                     |
| 6. ಶ್ರೀ. ಚಿದಾನಂದ ಕೆ.          | : ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಖೆ.                |
| 7. ಶ್ರೀ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕೆ.         | : ಸ.ಇಂ(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.   |
| 8. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ವಿ,        | : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಶಾಖೆ. ಸುಳ್ಳು ಉಪ ವಿಭಾಗ.  |
| 9. ಶ್ರೀ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಸಿ. | : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅರಂತೋಡು ಶಾಖೆ.                    |
| 10. ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಕೆ            | : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಲೂರು ಶಾಖೆ.                     |
| 11. ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್              | : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಶಾಖೆ.                 |
| 12. ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾಕುಮಾರಿ,        | : ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಳ್ಳು ಉಪ ವಿಭಾಗ.     |
| 13. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ         | : ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುಳ್ಳು ಉಪ ವಿಭಾಗ. |
| 14. ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ್ ಕೆ            | : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.            |

\*\*\*\*\*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)ರವರು ದಿನಾಂಕ:20-7-2023 ರಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.



ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಶೇಷಗಿರಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲು 8762213377	ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ ಟಿ ಲೈನಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸುಳ್ಳು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಐತ್ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಕ್ ಬಿನ್ ಚೋಮಣ್ಣ ನ್ಯಾಕ್ ಕೋನಡ್ಕ ಪದವು 8277525940	ಮಾಪಕ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು	ಮಾಪಕವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೂರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
3	ಬೋಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೊಸಗದ್ದೆ 8861326967	JIP 56496 ಸ್ವಾವರದ ಲೈನಿಗೆ ತ್ರೀಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಕೆ.ಭಾಸ್ಕರ ಗೌಡ ಕೀಲಾಡಿ ಮನೆ ಐವರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ 7259964237	ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
5		ಐವರ್ನಾಡು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಕೊರೆತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ	ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಸುಪ್ರೀಶ್ ಮೋಂಟಡ್ಕ ಜಾಲ್ಲೂರು 9844638696	ಬೊಳುಬೈಲುವಿನಿಂದ ಮೋಂಟಡ್ಕ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದೂ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನಿನ ತಂತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸುಳ್ಳು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7		ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪೇರಾಲು ಇದರ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪೇರಾಲು ಇದರ ಬಳಕೆದಾರರು 9481147306	ಪೇರಾಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ಎಲ್.ಟಿ ಲೈನಿನ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ 9448930759	ನೀರಬೀದಿರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಇದೇ ದೂರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 2023-24 ರ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ACTION PLAN)ಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
10	ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ (9448310117)	ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ.	ಇದೇ ದೂರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 2023-24 ರ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ACTION PLAN)ಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.



11	ಮಾಧವ ಗೌಡ 9449662218	ಅಮರ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	2023-24 ರ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ACTION PLAN)/SCSP-TSP ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು
12	ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ 9591410780	ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಾಗ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು	ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು
14	ಪಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448625240	ಅಚ್ಚಿಪಳ್ಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ 3 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು	ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರಣ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಳವಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
15	ಸುಳ್ಯ 110 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ	110 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು	

ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ದೂರನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡಕ್ರಮ
1	ಪುಷ್ಪಮೇದಪ್ಪ ಅರಂತೋಡು 9449363331	ಅರಂತೋಡು 100 ಕೆ.ವಿ ಎ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಅರಂತೋಡು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಸುನೀತ ಐವರ್ನಾಡು 9008888121	ಕುತ್ಯಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.




ಋದ್ಧಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಹವಾಲುಗಳು:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಪದ್ಮಯ್ಯ ಗೌಡ ph-8317330646	ಕಲ್ಮಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮರಕ್ಕಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋವೋಲ್ಟೆಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುರಿತು.	ಇದೇ ದೂರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 2023-24 ರ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ACTION PLAN)ಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಚೇತನ ಕೆ. ಸಿ. ph-8073755233	ಮುರುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಾಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ.ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಜ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಆದರ್ಶ ಡಿ. ph-9731157034	ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಜ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಅವಿನಾಶ್ ದೇವರಮಜಲು ph-9449640030	ಎಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೇರ್ಪಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ.ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಜ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಕೇಶವ ಬೇರ್ಯ ph-6362984588	ಕೂತ್ಕುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಬೇರ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೆಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುರಿತು.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಜ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಗೋವಿಂದ ಎನ್. ಎಸ್. ph -9448725650	ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಗೆ ಹೋದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ತಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.	ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಆದರ್ಶ ಡಿ. ph-9731157034	ಪಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡಿಗದ್ದೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿರುವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು.	ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.



ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ, ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ : 19  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 5  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 10  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 8  
 ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 23

  
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಮೆಸ್ಸಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

**ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:**

1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಸಾಂ ಸುಳ್ಯ/ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
2. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ: ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಅರಂತೋಡು, ಜಾಲ್ಲೂರು, ಪಂಜ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಗುತ್ತಿಗಾರು ರವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ
3. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.)



ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ  
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭವನ, ಕಾವೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್,  
ಬಿಜ್ಜಿ, ಮಂಗಳೂರು -575004.  
CIN:U40109 KA 2002 SGC 030425  
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: [www.mesco.in](http://www.mesco.in)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿ  
ದೂರವಾಣಿ:08257-200699  
email:[aeemescomsubramanya@gmail.com](mailto:aeemescomsubramanya@gmail.com)



ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮ.ವಿ.ಸ.ಕಂ., ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  
ದಿನಾಂಕ 20.07.2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಳ್ಳು  
ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

## ಹಾಜರಿದ್ದವರು:

1. ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೆ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.
2. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ, ಕಾ.ನಿ. ಇಂ(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.
3. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ. ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.
4. ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.
5. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ. ನ್ಯಾಕ್, ಸ.ಕಾ.ಇಂ.(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.
6. ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಜಿ., ಸ.ಇಂ. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ
7. ಕುಮಾರಿ ನಿವ್ಯ ಆರ್. ಸ.ಇಂ. (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ
8. ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಕೆ., ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಖೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.
9. ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರೀತ್ ಯಸ್ ಕುಮಾರ್, ಸ.ಇಂ.(ವಿ) ಸುಳ್ಳು ಶಾಖೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.
10. ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಸಿ., ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಂತೋಡು ಶಾಖೆ. ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.
11. ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್, ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಗುತ್ತಿಗಾರು ಶಾಖೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.
12. ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ ಎಂ.ಎ, ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪಂಜ ಶಾಖೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.
13. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಕೆ., ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜಾಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ. ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.
14. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತ ಬಿ., ಕಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, 33/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.
15. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.
16. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಸ್, ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಳು ಉಪವಿಭಾಗ.
17. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಆರ್., ಸಹಾಯಕ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.
18. ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಕೆ., ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಶಾಖೆ. ಸುಳ್ಳು ಉಪ ವಿಭಾಗ.
19. ಒಟ್ಟು 17 ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ  
ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವೃತ್ತ  
ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ರವರು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ  
ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.



ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಜಯಶಿವ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ph-9008937693	ಕೊಡ್ಡುಗುಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದ ತಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ.	2023-24 ರ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ (ACTION PLAN)ಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಕೀರ್ತನ್ ಪಿ.ಸಿ ph-8277402846	GIP72328 ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಂತೆ ಮನವಿ.	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
3	ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬಳ್ಳಕ ph-9480371168	ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
4	ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹರಿಹರ ph-9482646123	ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ.	ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ನೆಲ್ಲಿಪುಣಿ	ನಾಲ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿ.ಓ.ಎಸ್. ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ph -9481381600	ನೆಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ವರೆಗೆ 33ಕೆವಿ. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗಾರು-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 33ಕೆವಿ ಯು.ಜಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದವರೆಗಿನ ಹಾಲೀ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
7	ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ ph -9481381600	ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕರಿಸುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.	ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಾಲೀ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಇಲಾಖಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಲಾಯಿತು.
8	ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇನ್ಯ, ph-9740947946	ಕೇನ್ಯ ವಿಷ್ಣುನಗರದಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.



9	ವಿಶ್ವನಾಥ ನಡುತೋಟ ph-8277407440	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.	ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್-2023 ರಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 09 ಜನರನ್ನು ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10	ದಿನೇಶ್ ಹಾಲೆಮಜಲು ph-9448981963	ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ತೆರಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11	ರಾಜೇಶ್ ಎನ್.ಎಸ್ ph-9632662888	ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ NOC ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.	ಹೊಸವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ "ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ"ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ  
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ನಡವಳಿ ಕ್ರಮಾಂಕ:ಸಕಾಇಂ(ವಿ)/ಸಇಂ(ತಾ)/ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/23-24/965-969

ದಿನಾಂಕ:20.07.2023

ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು-ಗುತ್ತಿಗಾರು/ಪಂಜ/ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಖೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.



# ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.)



ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ  
ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಭವನ, ಕಾವೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್,  
ಬಿಜ್ಜೆ, ಮಂಗಳೂರು -575004.

CIN:U40109 KA 2002 SGC 030425

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ: www.mescom.karnataka.gov.in

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು(ವಿ)  
ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿ  
ದೂರವಾಣಿ:08257-231399

email:aeemescomsullia@rediffmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/ಸುಳ್ಯ/23-24/ 2354-57

ದಿನಾಂಕ: 24.07.2023

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20-7-2023 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಕುಮಾರಧಾರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

## ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೆ          | : ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ.              |
| 2. ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ           | : ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.             |
| 3. ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ಕೆ. ನ್ಯಾಕ್      | : ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.            |
| 4. ಶ್ರೀ. ವಸಂತ ಕೆ               | : ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.      |
| 5. ಶ್ರೀ. ನಾರಯಣ ಶೆಣೈ            | : ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ.             |
| 6. ಕುಮಾರಿ ನಿವ್ಯ ಆರ್            | : ಸ.ಇಂ(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.        |
| 7. ಶ್ರೀ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್   | : ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಳ್ಯ ಶಾಖೆ.                     |
| 8. ಶ್ರೀ. ಚಿದಾನಂದ ಕೆ.           | : ಸ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಖೆ.               |
| 9. ಶ್ರೀ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಕೆ.          | : ಸ.ಇಂ(ವಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.  |
| 10. ಶ್ರೀ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಸಿ. | : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅರಂತೋಡು ಶಾಖೆ.                   |
| 11. ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಕೆ             | : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ.                  |
| 12. ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್               | : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಶಾಖೆ.                |
| 13. ಶ್ರೀ. ಮನಮೋಹನ               | : ಕೆ.ಇಂ(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪಂಜ ಶಾಖೆ.                       |
| 14. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸಿಲ್ವಾ          | : ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುಳ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ. |
| 15. ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ್ ಕೆ             | : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.           |
| 16. ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಆರ್       | : ಸಹಾಯಕ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ.                 |

\*\*\*\*\*

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರನ್ನು/ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

## ದೂರಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು	ದೂರಿನ ವಿವರ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
1	ಕಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಎ ಮಂಡೆಕೋಲು ಗ್ರಾಮ (9480763648)	ಮುರೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
2	ಎ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಕಾಪಿನಡ್ಡೆ ಮಂಡೆಕೋಲು ಗ್ರಾಮ (9481849426)		

ಕಾ.ನಿ.	
ಉ.ಲಿ.ನಿ.	
ಸ.ಕಾ.ನಿ.1	
ಸ.ಕಾ.ನಿ.2	
ಸ.ಕಾ.ನಿ.3	
ಸ.ಇಂ.	
ಲೆ.ಅ.	
ಅ.ಸ.	

18/



3	ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ.	ಕನಕಮಜಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ಡುಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ (9448310117)	ಬೊಳ್ಳಾಜಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಅರಂತೋಡು ರವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು
5	ವಿವೇಕ ಮಾಹಬಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ (9449917735)	ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ವಾಹಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ.	ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಅರಂತೋಡು ರವರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರು ಸೂಚಿಸಿದರು

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)  
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),  
 ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸುಳ್ಯ

ಯಥಾಪ್ರತಿ:

- 1) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ "ಶಕ್ತಿಸೌಧ" ನೆಲಮಹಡಿ ಬೋಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು.
- 2) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು.
- 3) ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಅರಂತೋಡು/ ಜಾಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ - ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- 4) ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.